

VIFTEKONVEKTOR

BRIZA

DRIFT OG VEDLIKEHOLD



OKTOBER 2025

LYNGSON


Vedlikehold av Briza viftekonvektor:

- ✓ Alle reparasjoner og alt vedlikehold må utføres av kvalifisert fagpersonell.
 - Koble fra hovedsikringen før rengjøring eller vedlikehold utføres.
 - Sørg for at alle deler har kjølt seg ned før arbeidet påbegynnes.
- ✓ Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler på enheten.
- ✓ Kontroller varmebatteri, gitter, kondensopsamling og utfør lufting hver 6 måned.


Frakobling:

Hvis enheten ikke skal brukes over lengre tid, koble den fra det elektriske systemet. Hvis det er fare for frost, bruk en passende mengde frostvæske i systemet. Frostvæske kan påvirke enhetens ytelse. Følg sikkerhetsanvisningene på emballasjen.

Takmontert modell

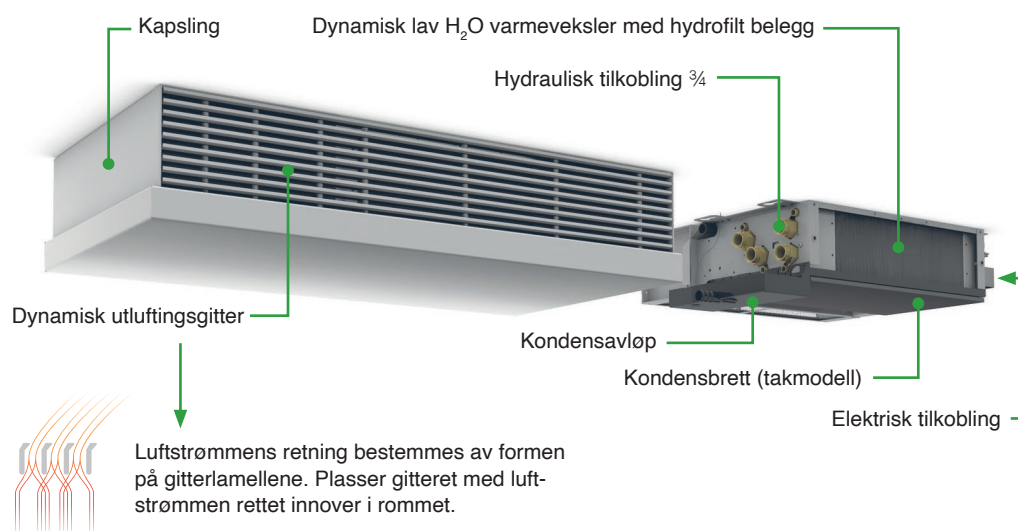

Veggmontert modell

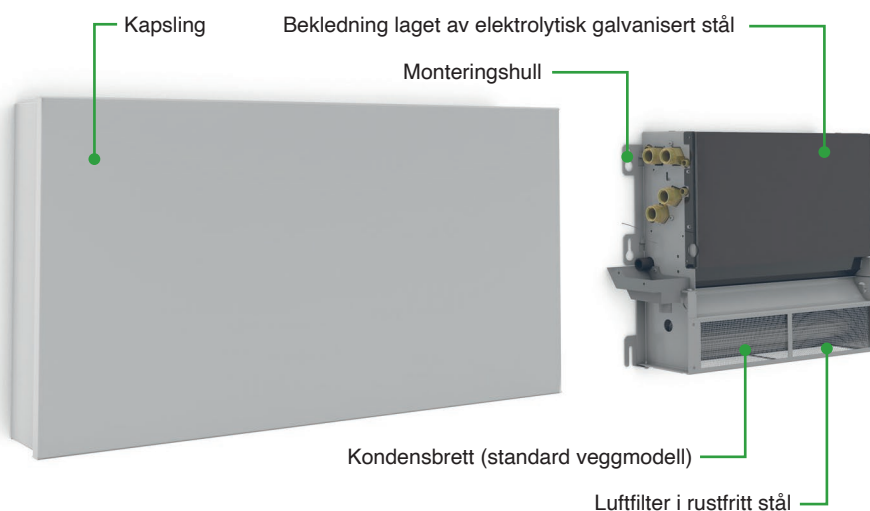

Chase Briza 22

Vegg – oversikt deler:

Dynamisk varmeveksler med hydrofilt belegg og lavt H₂O-innhold

Ramme av forsterket galvanisert stålplate

Hydraulisk tilkobling (2-rør ¾ G)

Hydraulisk tilkobling (4-rør ½ G)

Kondensavløp (ø 20 mm)

Elektrisk tilkobling

Utbyttbart filter

Dobbelinntak sentrifugalvifte(r)

Tak – oversikt deler:

Dynamisk varmeveksler med hydrofilt belegg og lavt H₂O-innhold

Ramme av forsterket galvanisert stålplate

Hydraulisk tilkobling


Filter

Kondensavløp (ø 20 mm).

Elektrisk tilkobling

Dobbelinntak sentrifugalvifte(r)

Det er en intern sikring i enheten.

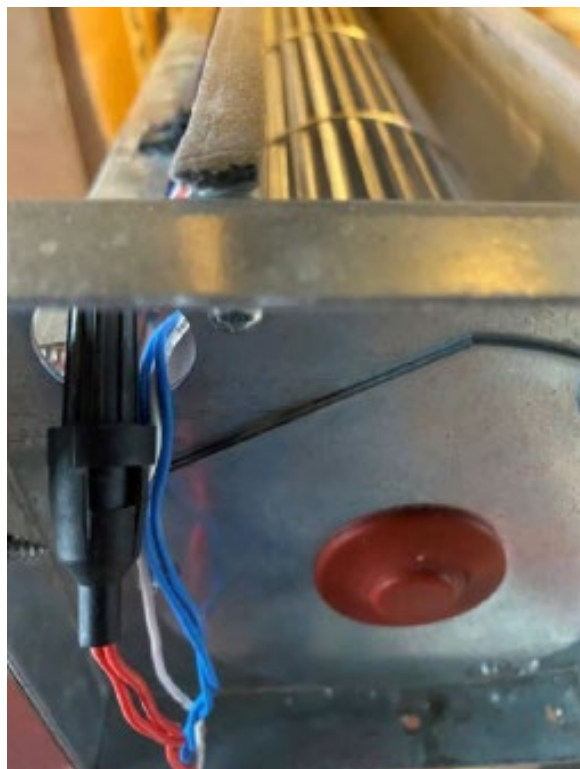

Vedlikehold

Rutinemessig vedlikehold:

Hver måned: Sjekk luftfiltrene. Filtrene er laget av fibre som kan vaskes med vann. Forurensningsnivået på filtrene må kontrolleres ved sesongstart og deretter normalt hver måned. Kun autorisert installatør kan bytte filter.

Hver 6 måned: Kontroller tilstanden til varmeveksleren og kondensavløpet.

Ved behov:

- ✓ Fjern rusk fra overflatene for å holde luftpassasjen åpen.
- ✓ Fjern støv med trykkluft, vask med vann og børst forsiktig.
- ✓ Tørk med trykkluft.
- ✓ Hold kondensavløpet fritt for hindringer.

Kontroller luft i vannsystemet

1. Start systemet i noen minutter.
2. Stans systemet.
3. Løsne lufteskruen på innløpssamlere.
4. Gjenta til det ikke kommer mer luft.


Ved sesongslutt:

Tøm vannsystemet (alle vekslere) for å unngå frostskaider.


Elektrisk krets

- ✓ Kontroller strømforbruket med klypeampermeter og sammenlign med dokumentasjonen.
- ✓ Sjekk at elektriske kontakter og klemmer sitter godt.


Filterbytte

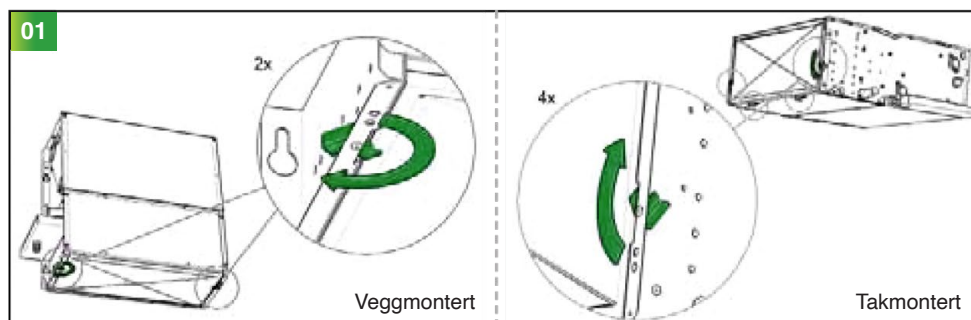


Åpne låsene på siden av enheten (For takmodell: to ekstra låser foran).

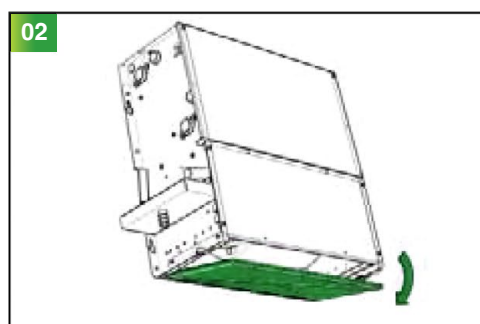

Ta ut filteret fra enheten.

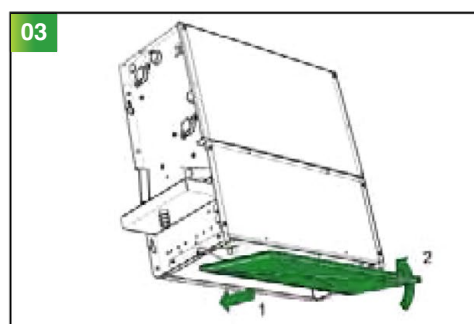


Sett inn nytt filter.

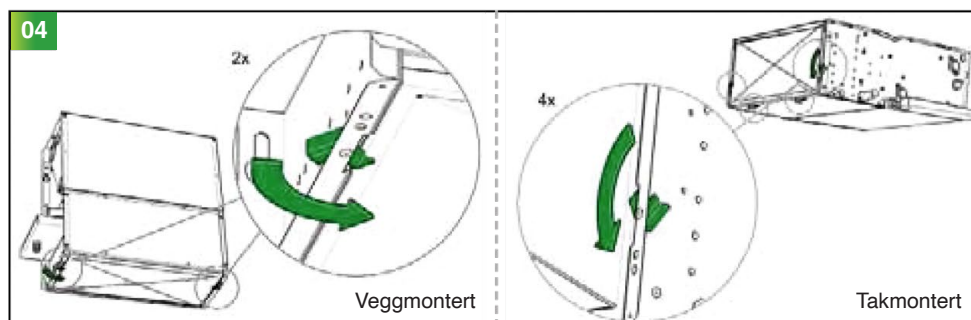


Lås igjen filteret med 2 eller 4 låser, avhengig av modell.

Bytte av vifte


Hvis viftemotoren ikke fungerer, må hele vifteenheten byttes ut.

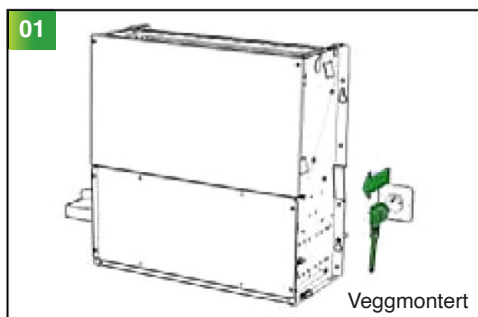


Koble fra strømmen.

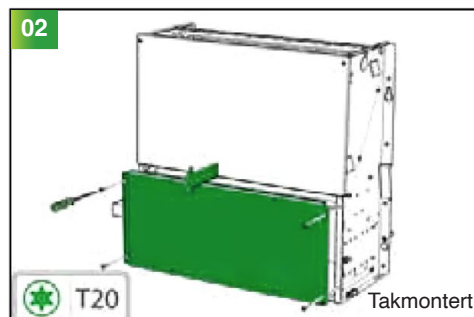


Fjern fire skruer fra nedre frontpanel og ta av panelet.

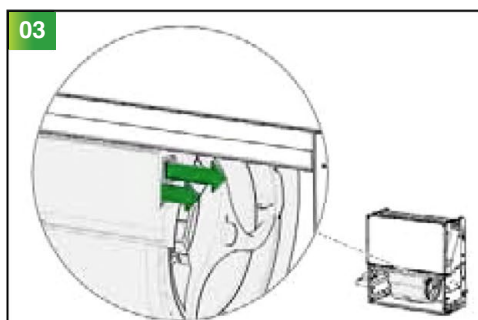


Koble fra viftekabelen.

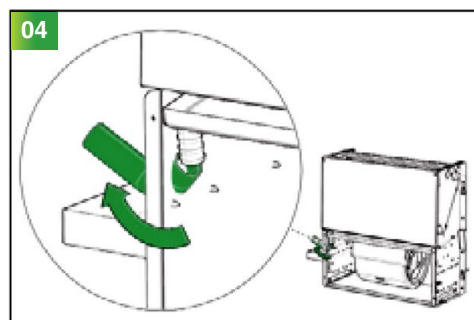

Ta bort gummislangen fra kondensavløpet.

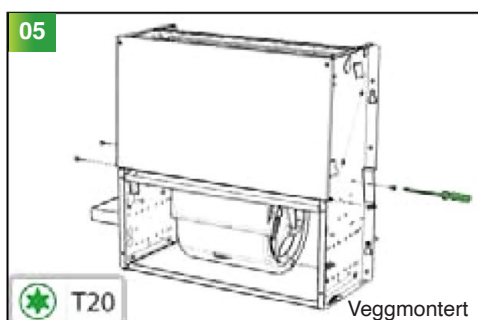


Løsne fire skruer og ta ut vifteenheten.

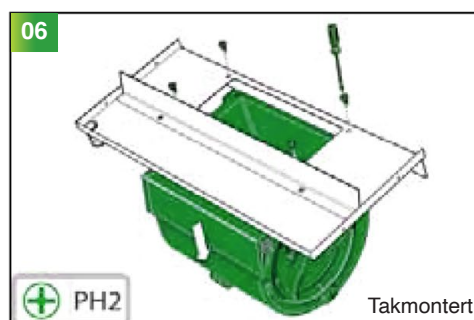


Skru løs viften fra enheten (fire skruer).


Bytte av varmebatteri

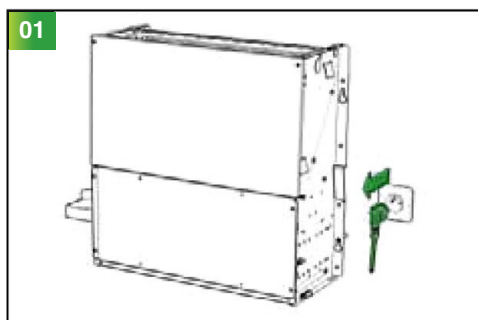


Koble fra strømmen.

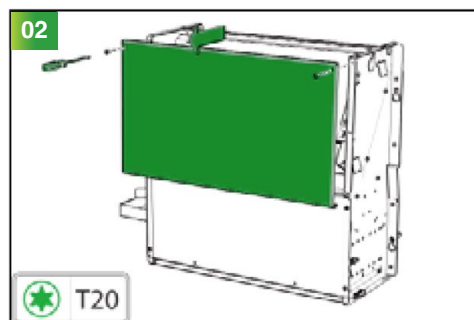


Fjern to skruer fra nedre frontpanel og ta av panelet.

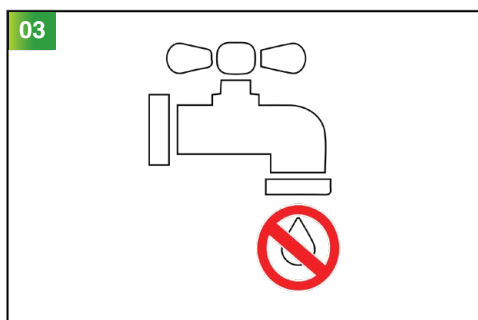


Steng vanntilførselen.

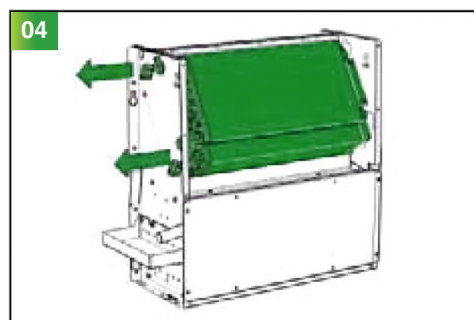

Koble spolen fra systemet.

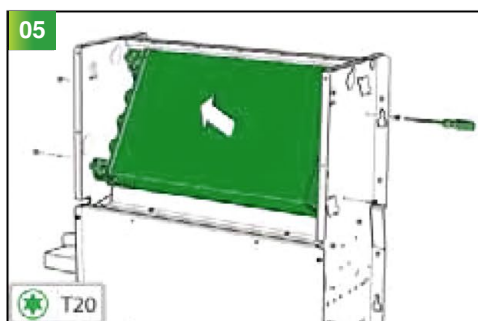

2-rør: fjern fire skruer og ta ut varmeveksleren.

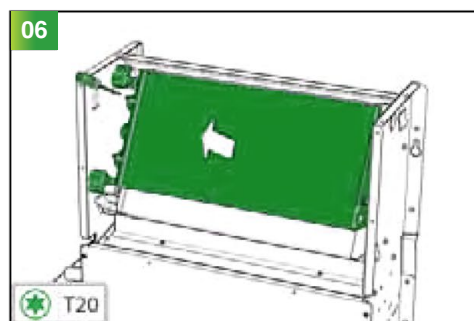

4-rør: fjern skruene på sidene og ta ut varmeveksleren.

Monter i motsatt rekkefølge.

LYNGSON

I løpet av 2021 ble det installert solcellepaneler på taket til vår fabrikk i Latvia.

Vårt mål er å opptre miljøbevisst og å bidra til et bærekraftig samfunn. Vi skal bruke naturens ressurser så skånsomt og effektivt som det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Målet er at produktene våre skal ha like lang levetid som eiendommene de befinner seg i.

Les mer om bærekraft på
<https://lyngson.no/berekraft/>



LYNGSON

I vårt brede sortiment finner du vannbårne klimasystemer som takvarmepaneler, konvektorer, varmluftsvifter, luftgardiner og radiatorer.

Vi jobber etter prinsippet om å alltid bli bedre. Vi utvikler og forbedrer stadig våre produkter, vår logistikk og våre arbeidsprosesser for alltid å gi deg som kunde produkter av høyeste kvalitet.

Vi tilbyr alt fra tradisjonelle radiatorer til et stort utvalg av konvektorer. Vi har markedets desidert største sortiment av panelradiatorer. Disse blir produsert i vår toppmoderne fabrikk i Latvia.

LYNGSON Oslo

John Strandrudsvei 16
1360 Fornebu
Tlf. +47 67 10 25 00

LYNGSON Kristiansand

Vigeland Bruksvei 21
4700 Vennesla
Tlf. +47 48 84 40 92

LYNGSON Trondheim

Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf. +47 73 84 74 00

LYNGSON Bergen

Liamyrane 6
5132 Nyborg
Tlf. +47 90 84 59 08