


Koplingsschema Rumsregulator



Nr:	Beskrivelse	Kommentar	
⊕	Jord		
1	230V strøm på motor(L)		
2	230V strøm på motor(N)		
3	0-10V styresignal motor(Pluss)		
4	Gnd styresignal(Minus)		
10	24V strøm inn (pluss)		
11	24V strøm inn (minus)		
20	24V strøm aktuator(Pluss)		
21			
22	0-10V styresignal motor(Pluss)		
23	24V strøm varme aktuator(Minus)		
24	24V strøm kjøle aktuator(Minus)		Kjøleaktuator kobles mot pumpe,
			slik at aktuator stenges ved
			alarm kondens
84			
85	Alarmsignal høy vannstand kondenspumpe		
86	Alarmsignal høy vannstand kondenspumpe. NC		
41			Gnd
42A			Modbus A(BacNet/Exoline tilgjengelig i meny)
42B			Modbus B
Produkt:	Klimaboks 82-84		Dato: 06.08.2025
Produkt:			Tegnet av: PGS
Dokumentnr:	86.Klimaboks-EC. Regin termostat	Kontrollert: JO	
Kobling type:	C: Regin termostat		
Skjemanr:	8682C		

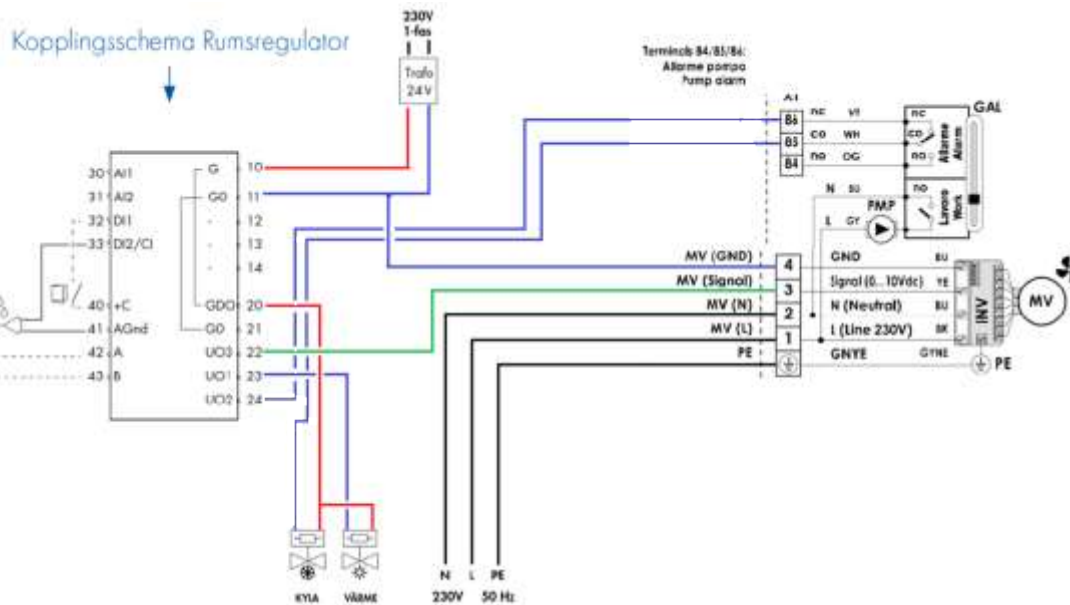